


## RESSURSIKULU ANALÜÜS 2023- juuni 2026

### Küte

|              | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jaauuar      | 33.86         | 39.04         | 28.54         | 37.7          |
| Veebruar     | 25.1          | 31.75         | 25.99         | 31.8          |
| Märts        | 25.43         | 23.17         | 22.72         | 19.98         |
| Aprill       | 20            | 18.09         | 16.25         | 16.95         |
| Mai          | 8.33          | 10.57         | 13.41         | 9.87          |
| Juuni        | 5.96          | 4.78          | 6             | 6.86          |
| Juuli        | 4.64          | 1.66          | 0.19          |               |
| August       | 4.75          | 5.92          | 6.81          |               |
| September    | 7.68          | 5.33          | 8.27          |               |
| Oktoober     | 19.3          | 14.87         | 15.36         |               |
| November     | 25.55         | 19.82         | 19.62         |               |
| Detsember    | 19.04         | 19.48         | 24.03         |               |
| <b>Kokku</b> | <b>199.64</b> | <b>194.48</b> | <b>187.19</b> | <b>123,16</b> |
| Möödik: MWh  |               |               |               |               |

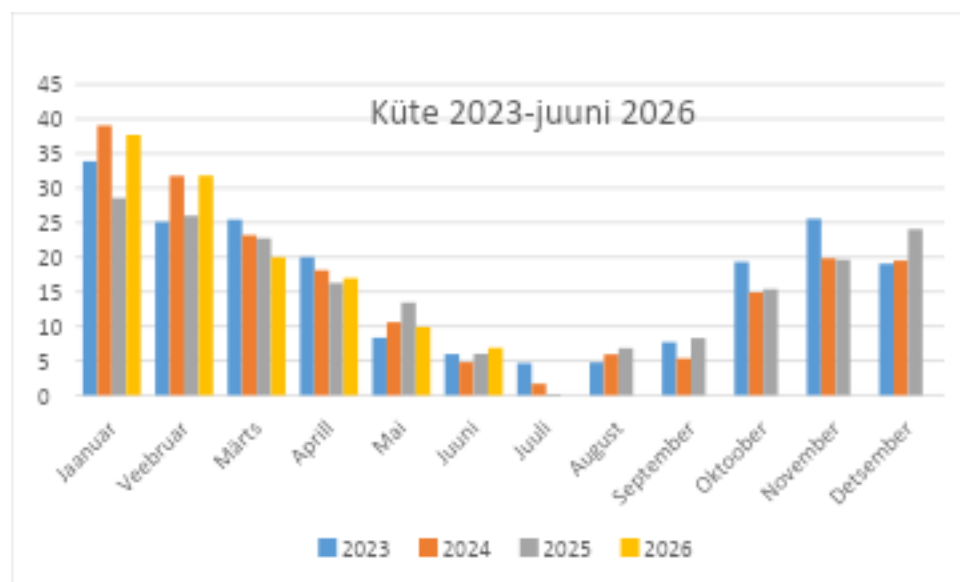

Kasti-Orgita Lasteaias tarbiti 2023. aastal 199,64 kWh, 2024. aastal 194,48 kWh ja 2025 187,19kWh jagu N.R.Energy OÜ kaugkütte-soojusenergiat. Kolme aasta võrdluses on märgata tarbimise langust. Soojuse tarbimine on otseselt seotud välistemperatuuriga – temperatuuri alanedes küttele kuluv energiahulk kasvab ja temperatuuri tõustes küttele kuluv energiahulk langeb. Jooniselt on selgelt näha, et suvekuudel on ka tarbimine väiksem.

08.07.2024 toimus soojamõõtja taatlemine. Juulis 2024 oli lasteaed 28 päeva suletud seoses kollektiivpuhkustega. 2024. aasta teises pooles on märgata selget kulude vähenemist, mis võib olla põhjustatud mõõteseadmete kontrollimisest ja vahetamisest, aga ka kõrgematest välistemperatuuridest. Jooniselt on näha, et tarbimine on tõusnud perioodil detsember 2025-veebruar 2026, mis on põhjustatud külmast talvest.

04.11.2024. aastal arvutati Kasti-Orgita Lasteaia Orgita maja energiatarbimise põhjal välja energiamärgis, mis samuti paranes võrreldes 10 aasta taguste andmetega, E-lt D-le.


Maja esmane kasutuselevõtu aasta: 1985

Kõetav pind sh toatemperatuuriga pind: 929,2 m<sup>2</sup>

2024 aasta kaalutud energiakasutus 197 kWh7 m<sup>2</sup>a (2014: 263 kWh7 m<sup>2</sup>a).

## Vesi

|              | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Jaanuar      | 40         | 43         | 25         | 59         |
| Veebruar     | 41         | 58         | 48         | 47         |
| Märts        | 52         | 50         | 53         | 76         |
| Aprill       | 48         | 57         | 54         | 57         |
| Mai          | 55         | 63         | 57         | 58         |
| Juuni        | 38         | 36         | 32         | 44         |
| Juuli        | 4          | 4          | 7          |            |
| August       | 34         | 31         | 47         |            |
| September    | 56         | 53         | 64         |            |
| Oktoober     | 63         | 60         | 60         |            |
| November     | 58         | 53         | 57         |            |
| Detsember    | 37         | 40         | 45         |            |
| <b>Kokku</b> | <b>526</b> | <b>548</b> | <b>576</b> | <b>341</b> |
| Mõõtühik: m3 |            |            |            |            |

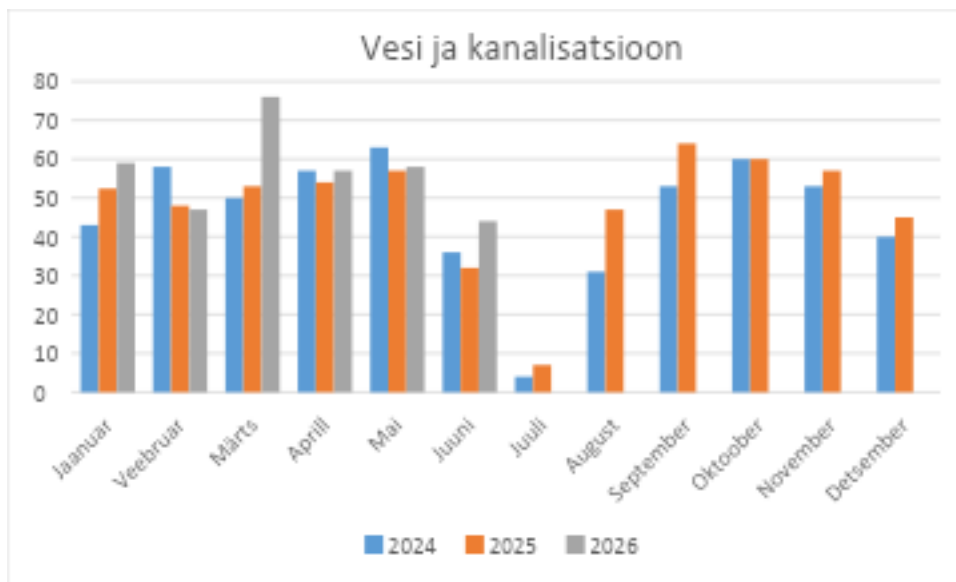

Joonis 2

Kasti-Orgita Lasteaias tarbiti 2023. aastal 526 m<sup>3</sup>, 2024. aastal 548 m<sup>3</sup>, 2025. aastal 576 m<sup>3</sup> vett. Kogu veest 100% tuli Matsalu Veevõrk AS veevõrgust. Väike kogus vihmaveest koguti maja katustelt veeanumatesse, mis kasutati ära lillepeenarde ja -kastide kastmiseks.

Veemõõtevahendite taatlemine toimus 2024.aasta oktoobris, veemõõdusõlme ülevaatus 2024. aasta detsembris.

Analüüsitava kolmel aastal on laste arv lasteaianimistuses olnud stabiilne: 100 last. Veetarbimine on otseselt seotud lasteaia kohal käivate laste arvuga, seega otsene seos on haigustega.

Teiseks oluliseks põhjuseks võib olla tilkuvate kraanide ja WC-loputussüsteemide rikete mitte õigeaegne kõrvaldamine. Võrreldes eelnevate aastatega on märgata vee tarbimise tõusu. Veearvesti logi kontrollides selgus, et 7.-8. ja 15.-16. märtsil 2026 (nädalavahetused) oli veetarbimine väga suur, mis viitas sellele, kas mõni WC-pott oli jooksmas jäänud või veekraan nirisema. Tuleb meelde tuletada, et viimane rühmatöötaja kontrollib rühma üle rühmaruumid (vee, aknad, ukSED jne) enne lahkudes.

Tuleb tõdeda, et lasteaia veetorustik ja hügieeniruumid vajavad ümbervahetamist.